


***ストーブ等可燃物燃焼部分**


ストーブの輻射熱・対流熱により燃焼する可能性のある範囲を表す。

平面図

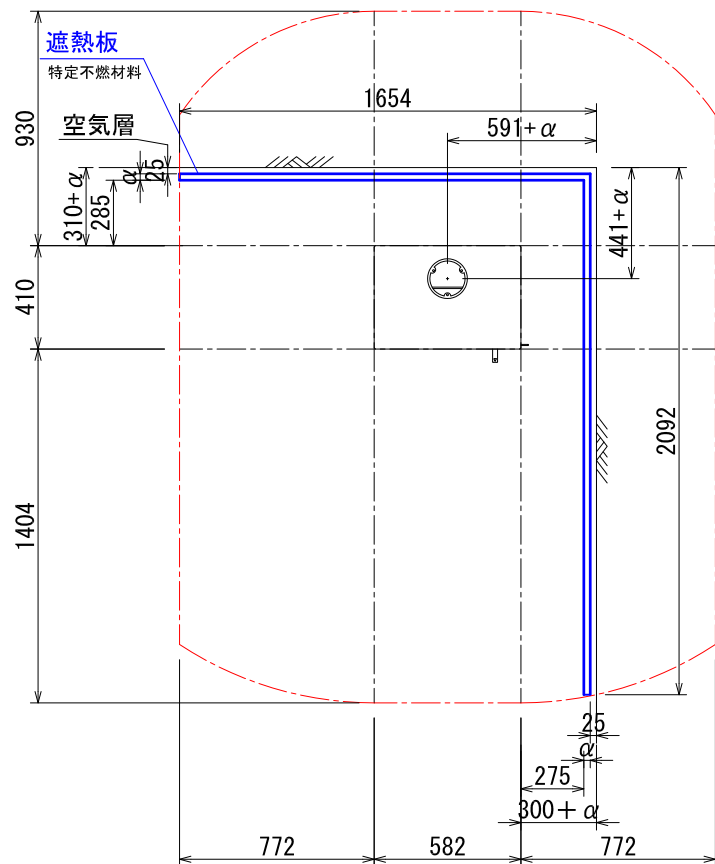

* レンガ遮熱壁の場合、煙突芯より441mm/591mm

*: αはレンガ以外の不燃材遮熱壁の厚みを差します。

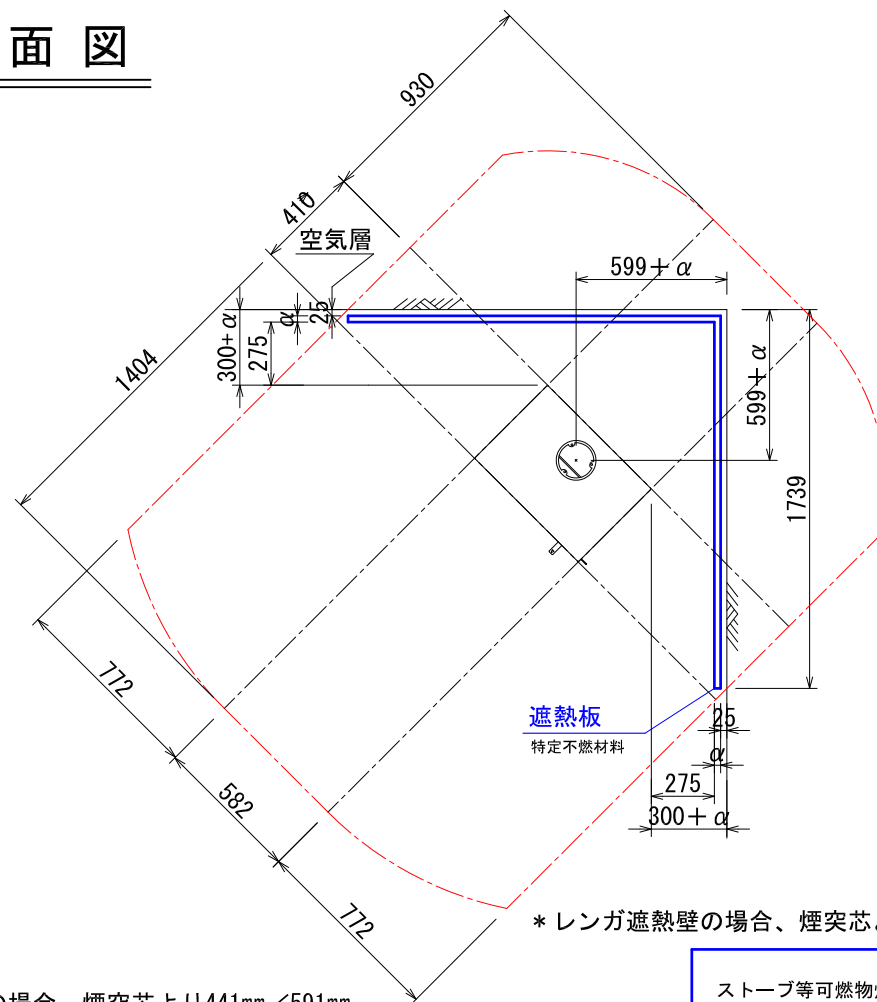

* レンガ遮熱壁の場合、煙突芯より599mm/599mm

ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分に対する火熱（輻射熱・対流熱）の影響が有効に遮熱遮断されている場合、室全体における内装仕上げについては、難燃材料又は木材等で仕上げる事が出来ます。



RS842T:Q-TEE2T 内装制限告示内容に基づくストーブ遮熱寸法と離隔距離一覧

A v		A h	H s		
側面	正面		側面	正面	背面
235,612mm ²	342,056mm ²	238,620mm ²	772mm	1404mm	930mm

Av=ストーブ鉛直投影面積 Ah=ストーブ水平投影面積 Ls=ストーブ等可燃物燃焼水平距離 Hs=ストーブ等可燃物燃焼垂直距離
Ds=ストーブ等可燃物燃焼基準距離

図面名	Q-TEE2T 内装制限告示内容に基づく設置図面
縮尺	1/30
ダッチウエストジャパン株式会社	

ストーブの輻射熱・対流熱により燃焼する可能性のある範囲を表す。

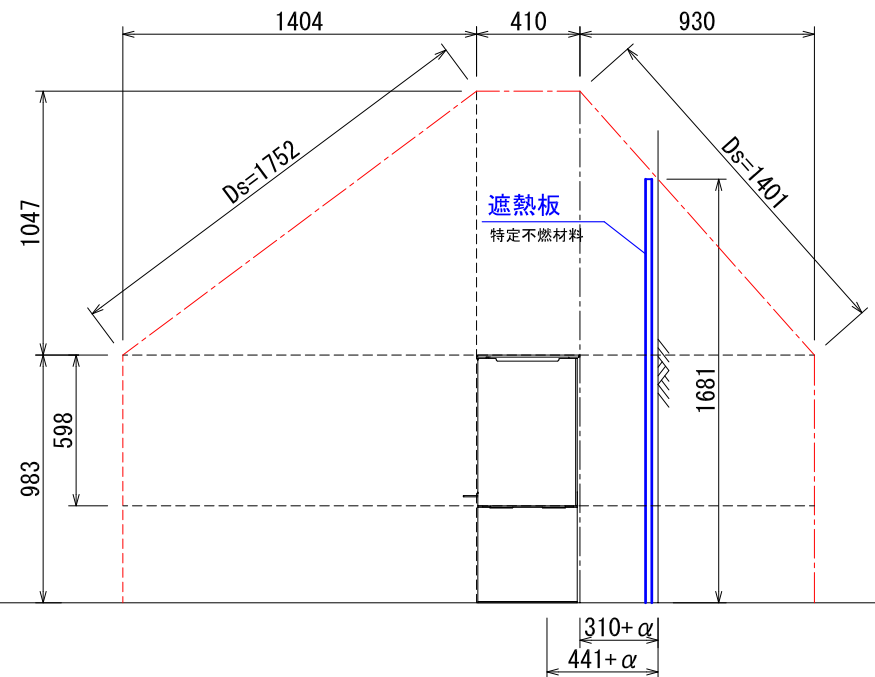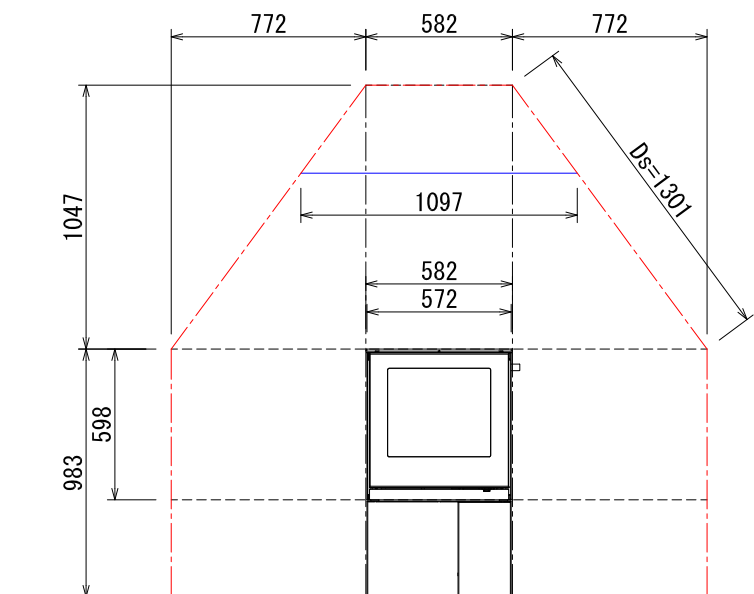

* レンガ遮熱壁の場合、煙突芯より441mm

*: α はレンガ以外の不燃材遮熱壁の厚みを差します。

RS842T:Q-TEE2T 内装制限告示内容に基づくストープ遮熱寸法と離隔距離一覧						
A v		A h				H s
側面	正面		側面	正面	背面	
235, 612mm ²	342, 056mm ²	238, 620mm ²	772mm	1404mm	930mm	1047mm

Av=スト² 鉛直投影面積 Ah=スト² 水平投影面積 Ls=スト² 等可燃物燃焼水平距離 Hs=スト² 等可燃物燃焼垂直距離
Ds=スト² 等可燃物燃焼基準距離

ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分に対する火熱（輻射熱・対流熱）の影響が有効に遮熱遮断されている場合、室全体における内装仕上げについては、難燃材料又は木材等で仕上げる事が出来ます。

図 面 名	Q-TEE2T 内装制限告示内容に 基づく設置図面
縮 尺	1 / 3 0
ダッチウエストジャパン株式会社	

内装制限告示内容に基づくストーブ遮熱壁寸法と離隔距離計算表

機種 RS842T : Q-TEE2T



最大熱出力/時間

6,900 Kcal/h

8.0 Kw

最大熱出力/ 秒

1.92 Kcal/s

Av : ストーブ鉛直投影面積

$$\text{Av (側面)} = 394 \times 598 = 235,612 \text{ mm}^2$$

$$\text{Av (正面/背面)} = 572 \times 598 = 342,056 \text{ mm}^2$$

Ah : ストーブ水平投影面積

Ah = (アッシュリッパ、リアヒートシールドを含めた最大奥行き) × (最大横幅)

$$\text{Ah} = 410 \times 582 = 238,620 \text{ mm}^2$$

Ls : ストーブ等可燃物燃焼水平距離

$$\text{Ls (側面)} = 1.59 \times \sqrt{\text{Av(側面)}} \doteq 772 \text{ mm}$$

$$\text{Ls (正面)} = 2.4 \times \sqrt{\text{Av(正面/背面)}} \doteq 1404 \text{ mm}$$

$$\text{Ls (背面)} = 1.59 \times \sqrt{\text{Av(正面/背面)}} \doteq 930 \text{ mm}$$

Hs : ストーブ等可燃物燃焼垂直距離

$$\text{Hs} = 0.00106 \left(1 + \frac{1000000}{\text{Ah} + 80000} \right) \text{Ah} \doteq 1047 \text{ mm}$$

Ds : ストーブ等可燃物燃焼基準距離

Ds = 図面を参照ください。

発熱量、15,480kcal/s 以下 のストーブ